

总线型步进驱动器

LCDA258S-RS485

用户使用手册

目录

一、产品简介	1
二、安装	1
2.1 电气指标	1
2.2 存储和安装环境	1
2.3 安装尺寸	1
三、接线	2
3.1 通讯端子说明	2
3.2 DI/DO 端子说明	2
3.3 功率端子说明	2
3.4 编码器端子说明	3
3.5 通讯网络布线图	3
3.6 DI/DO 端子接线图	3
3.7 DI 口功能配置说明	4
3.8 DO 口功能配置说明	4
3.9 DI/DO 状态监控	4
四、参数一览表	5
五、通讯说明	5
5.1 波特率设置	8
5.2 站号设置	8
5.3 读取参数命令 (0x03)	9
5.4 写单个寄存器命令 (0x06)	9
5.5 写多个寄存器命令 (0x10)	10
5.6 响应异常及错误码	11
六、常用功能说明	12
6.1 运行控制字说明 (PA_050)	12
6.2 运行状态字说明 (PA_049)	12
6.3 内部位置模式说明	12
6.4 保存参数 (PA_009)	12
6.5 原点回归功能说明	13
七、故障处理	13

一、产品简介

LCDA258S-RS485 是一款全数字驱控一体型步进驱动器，本驱动器采用 RS485 接口，支持标准的 Modbus-RTU 协议，可通过触摸屏或者带 RS485 通讯接口的控制器实现多轴运动控制功能，用户可同时控制最多 31 台驱动器，驱动器内部具有 8 端内部位置表，支持内部位置自动切换、回零点、位置触发、JOG 等功能。

二、安装


2.1 电气指标

- 电压输入范围：DC20V~50V
- 最大峰值电流：6A
- 1000 线编码器（可定制带 Z 信号）
- 通讯接口：RS485
- 通讯协议：Modbus RTU
- 电机参数自动整定功能
- 具有过压、过流、位置超差报警等保护功能

2.2 存储和安装环境

- 保存温度：-20℃~65℃
- 使用温度：0℃~50℃
- 使用湿度：40~90%RH（不凝露）
- 震动频率：小于 0.5G（4.9m/s²）10Hz~55Hz（非连续运行）
- 避免粉尘、油污、腐蚀性气体、湿度太大及震动太强场所，禁止有可燃气体和导电灰尘


2.3 安装尺寸

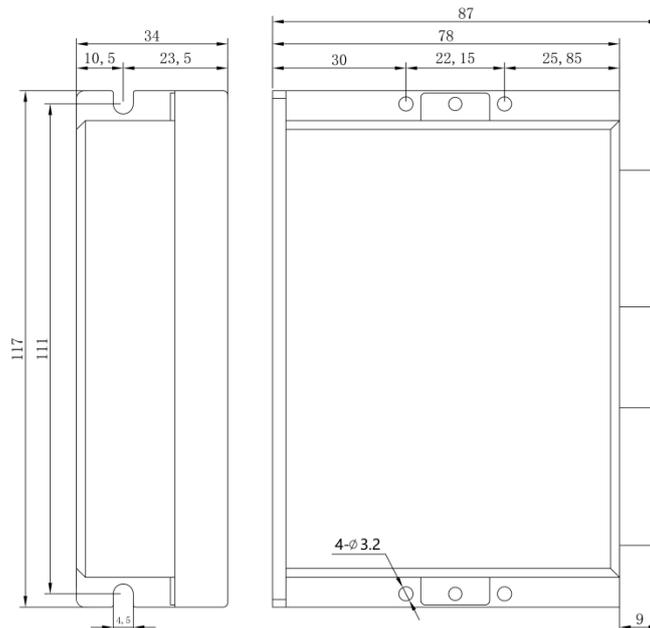


三、接线

3.1 通讯端子说明

管脚	网线颜色	信号定义
1		
2		
3	白绿	GND
4	蓝	485+
5	白蓝	485-
6		
7		
8		

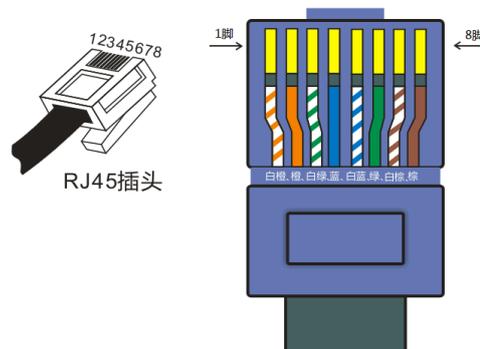

3.2 DI/DO 端子说明

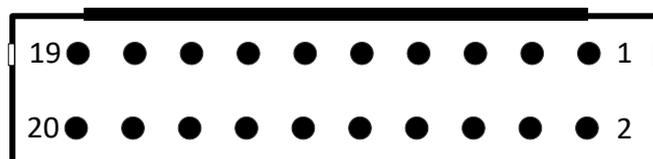

驱动器控制端子引脚定义（驱动器插座图）

端子序号	功能	说明	端子序号	功能	说明
1	IN1+	数字输入端 1 正端	11	IN6+	数字输入端 6 正端
2	IN1-	数字输入端 1 负端	12	IN6-	数字输入端 6 负端
3	IN2+	数字输入端 2 正端	13	NC	保留
4	IN2-	数字输入端 2 负端	14	NC	保留
5	IN3+	数字输入端 3 正端	15	OUT1+	数字输出端 1 正端
6	IN3-	数字输入端 3 负端	16	OUT1-	数字输出端 1 负端
7	IN4+	数字输入端 4 正端	17	OUT2+	数字输出端 2 正端
8	IN4-	数字输入端 4 负端	18	OUT2-	数字输出端 2 负端
9	IN5+	数字输入端 5 正端	19	OUT3+	数字输出端 3 正端
10	IN5-	数字输入端 5 负端	20	OUT3-	数字输出端 3 负端


3.3 功率端子说明

端子名称	功能说明
GND	直流电源输入负端
VDC	直流电源输入正端
A+	电机 A 相绕组
A-	
B+	电机 B 相绕组
B-	


3.4 编码器端子说明

端子名称	功能说明	端子名称	功能说明
EA+	编码器反馈 A 相信号	EZ+	编码器反馈 A 相信号
EA-		EZ-	
EB+	编码器反馈 B 相信号	EVCC	编码器电源正
EB-		EGND	编码器电源负

3.5 通讯网络布线图

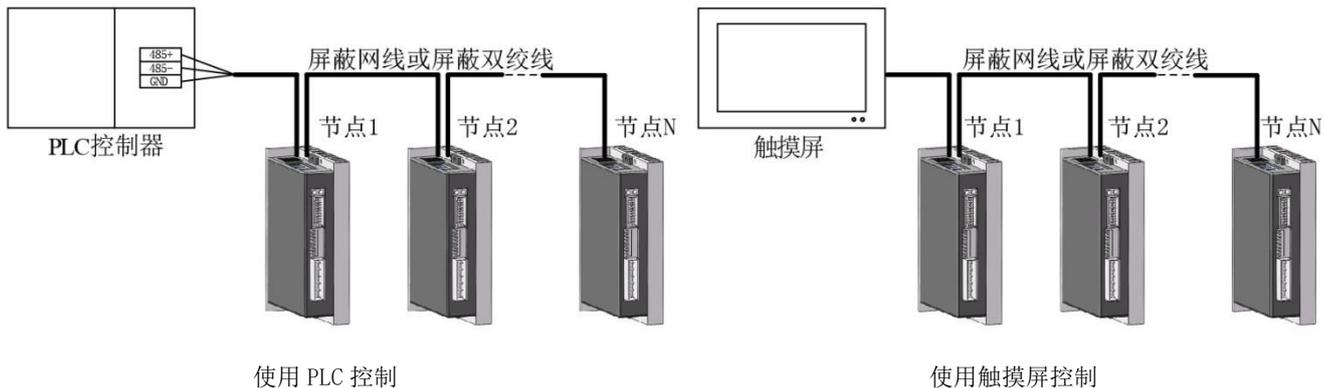

3.6 DI/DO 端子接线图

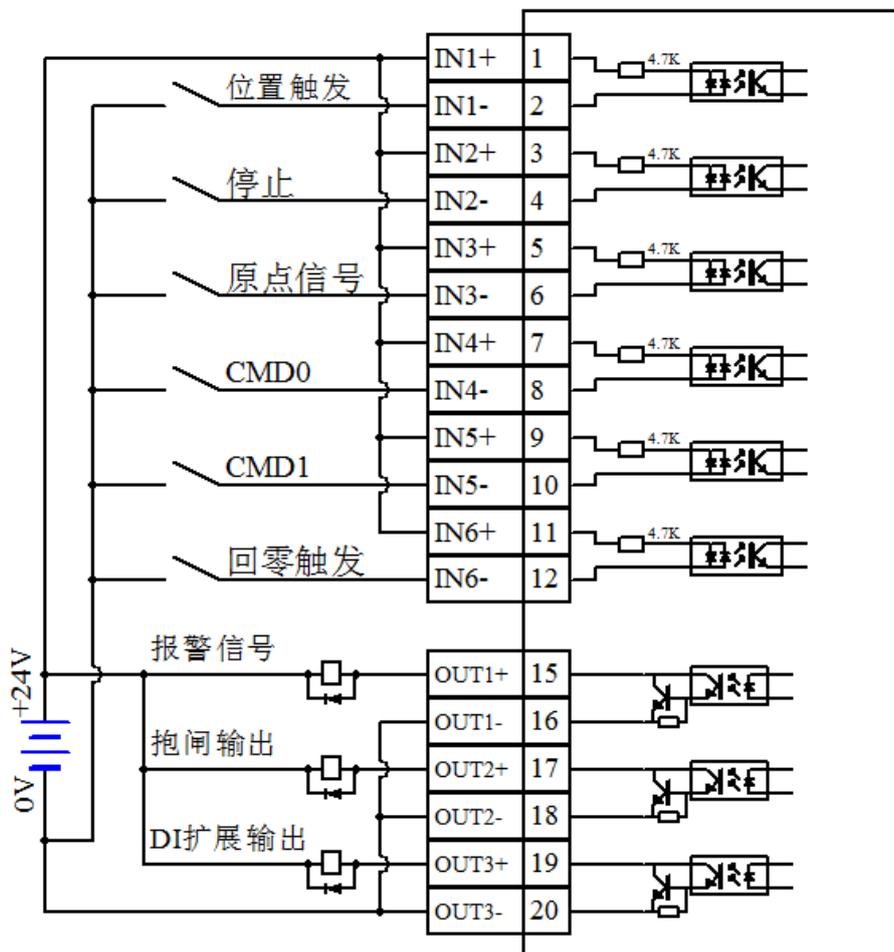

3.7 DI 口功能配置说明

DI 口	功能配置参数			逻辑状态			滤波参数		
	参数号	十进制地址	十六进制地址	参数号	十进制地址	十六进制地址	参数号	十进制地址	十六进制地址
DI0	PA_026	114	72	PA_025	113	71	PA_024	112	70
DI1	PA_029	117	75	PA_028	116	74	PA_027	115	73
DI2	PA_032	120	78	PA_031	119	77	PA_030	118	76
DI3	PA_035	123	7B	PA_034	122	7A	PA_033	121	79
DI4	PA_038	126	7E	PA_037	125	7D	PA_036	124	7C
DI5	PA_041	129	81	PA_040	128	80	PA_039	127	7F

DI 功能命令表（将 DI 口功能配置参数值设置成相应的命令值，即可使用此命令值对应的功能）

命令值	功能说明	命令值	功能说明	命令值	功能说明
32	位置段位触发	37	正限位	42	CMD0
33	回零	38	负限位	44	暂停
34	停止	39	原点	45	使能
35	正转	40	CMD2		
36	反转	41	CMD1		

3.8 DO 口功能配置说明

DO 口	功能配置参数			逻辑状态		
	参数号	十进制地址	十六进制地址	参数号	十进制地址	十六进制地址
DO0	PA_43	143	8F	PA_42	142	8E
DO1	PA_45	145	91	PA_44	144	90
DO2	PA_47	147	93	PA_46	146	92

DO 功能命令表

命令值	功能说明	命令值	功能说明
1	数字 IO 扩展	18	DI2 状态
2	故障报警	19	DI3 状态
4	抱闸	20	DI4 状态
16	DI0 状态	21	DI5 状态
17	DI1 状态		

3.9 DI/DO 状态监控

通过参数 PA_008（参数地址为 0x6A）可监控到 DI/DO 口当前状态，具体对应如下表：

PA_08 的二进制位	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
DI 口对应	/	/	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1	DI0
PA_08 的二进制位	Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
DO 口对应	/	/	/	/	DO2	DO1	DO0	/

四、参数一览表

参数号	十进制地址	十六进制地址	名称	默认值	属性
PA_001	94	5E	给定位置低	0	R
PA_002	95	5F	给定位置高	0	R
PA_003	98	62	给定速度	0	R
PA_004	100	64	供电电压	0	R
PA_005	101	65	峰值电流	0	R
PA_006	102	66	A 相中点	0	R
PA_007	103	67	B 相中点	0	R
PA_008	106	6A	DI/DO 状态监视	0	R
PA_009	250	FA	保存参数	0	W
PA_010	251	FB	恢复出厂参数	0	W
PA_011	253	FD	清除历史故障	0	W
PA_012	1	1	电机运行电流百分比	70	R/W
PA_013	3	3	电机最大电流百分比	100	R/W
PA_014	4	4	故障检测设置	131	R/W
PA_015	6	6	滤波时间设置	3200	R/W
PA_016	7	7	半流时间设置	100	R/W
PA_017	8	8	半流比例设置	40	R/W
PA_018	9	9	使能电平设置	1	R/W
PA_019	10	0A	不使能模式设置	0	R/W
PA_020	11	0B	抱闸释放延时	400	R/W
PA_021	12	0C	抱闸锁紧延时	1000	R/W
PA_022	23	17	电流环比例系数		R/W
PA_023	24	18	电流环积分系数		R/W
PA_024	112	70	In1 输入滤波时间	20	R/W
PA_025	113	71	In1 输入极性逻辑	0	R/W
PA_026	114	72	In1 功能选择	20	R/W
PA_027	115	73	In2 输入滤波时间	20	R/W
PA_028	116	74	In2 输入极性逻辑	0	R/W
PA_029	117	75	In2 功能选择	22	R/W
PA_030	118	76	In3 输入滤波时间	20	R/W
PA_031	119	77	In3 输入极性逻辑	0	R/W
PA_032	120	78	In3 功能选择	27	R/W
PA_033	121	79	In4 输入滤波时间	20	R/W
PA_034	122	7A	In4 输入极性逻辑	0	R/W
PA_035	123	7B	In4 功能选择	28	R/W
PA_036	124	7C	In5 输入滤波时间	20	R/W
PA_037	125	7D	In5 输入极性逻辑	0	R/W
PA_038	126	7E	In5 功能选择	29	R/W
PA_039	127	7F	In6 输入滤波时间	20	R/W
PA_040	128	80	In6 输入极性逻辑	0	R/W
PA_041	129	81	In6 功能选择	21	R/W

PA_042	142	8E	Out1 输出极性逻辑	0	R/W
PA_043	143	8F	Out1 功能选择	2	R/W
PA_044	144	90	Out2 输出极性逻辑	0	R/W
PA_045	145	91	Out2 功能选择	4	R/W
PA_046	146	92	Out3 输出极性逻辑	0	R/W
PA_047	147	93	Out3 功能选择	1	R/W
PA_048	8192	2000	IO 数字扩展设置	0	R/W
PA_049	8193	2001	运行状态字	0	R
PA_050	8194	2002	运行控制字	0	R/W
PA_051	8195	2003	位置模式	0	R/W
PA_052	8196	2004	位置低	0	R/W
PA_053	8197	2005	位置高	30000	R/W
PA_054	8198	2006	位置速度	500	R/W
PA_055	8199	2007	位置加速时间	200	R/W
PA_056	8200	2008	位置减速时间	50	R/W
PA_057	8201	2009	Jog 速度	200	R/W
PA_058	8202	200A	Jog 加速时间	200	R/W
PA_059	8203	200B	Jog 减速时间	100	R/W
PA_060	8204	200C	回零模式	4	R/W
PA_061	8205	200D	回零位置低	0	R/W
PA_062	8206	200E	回零位置高	0	R/W
PA_063	8207	200F	回零高速速度	300	R/W
PA_064	8208	2010	回零低速速度	30	R/W
PA_065	8209	2011	回零加速时间	100	R/W
PA_066	8210	2012	回零减速时间	100	R/W
PA_067	8211	2013	停止减速时间	10	R/W
PA_068	8212	2014	急停减速时间	50	R/W
PA_069	8704	2200	位置 0 模式	0	R/W
PA_070	8705	2201	位置 0 低	0	R/W
PA_071	8706	2202	位置 0 高	0	R/W
PA_072	8707	2203	运行速度 0	0	R/W
PA_073	8708	2204	加速时间 0	100	R/W
PA_074	8709	2205	减速时间 0	100	R/W
PA_075	8710	2206	位置 0 延时	100	R/W
PA_076	8712	2208	位置 1 模式	0	R/W
PA_077	8713	2209	位置 1 低	0	R/W
PA_078	8714	220A	位置 1 高	0	R/W
PA_079	8715	220B	运行速度 1	0	R/W
PA_080	8716	220C	加速时间 1	100	R/W
PA_081	8717	220D	减速时间 1	100	R/W
PA_082	8718	220E	位置 1 延时	100	R/W
PA_083	8720	2210	位置 2 模式	0	R/W
PA_084	8721	2211	位置 2 低	0	R/W
PA_085	8722	2212	位置 2 高	0	R/W
PA_086	8723	2213	运行速度 2	0	R/W

PA_087	8724	2214	加速时间 2	100	R/W
PA_088	8725	2215	减速时间 2	100	R/W
PA_089	8726	2216	位置 2 延时	100	R/W
PA_090	8728	2218	位置 3 模式	0	R/W
PA_091	8729	2219	位置 3 低	0	R/W
PA_092	8730	221A	位置 3 高	0	R/W
PA_093	8731	221B	运行速度 3	0	R/W
PA_094	8732	221C	加速时间 3	100	R/W
PA_095	8733	221D	减速时间 3	100	R/W
PA_096	8734	221E	位置 3 延时	100	R/W
PA_097	8736	2220	位置 4 模式	0	R/W
PA_098	8737	2221	位置 4 低	0	R/W
PA_099	8738	2222	位置 4 高	0	R/W
PA_100	8739	2223	运行速度 4	0	R/W
PA_101	8740	2224	加速时间 4	100	R/W
PA_102	8741	2225	减速时间 4	100	R/W
PA_103	8742	2226	位置 4 延时	100	R/W
PA_104	8744	2228	位置 5 模式	0	R/W
PA_105	8745	2229	位置 5 低	0	R/W
PA_106	8746	222A	位置 5 高	0	R/W
PA_107	8747	222B	运行速度 5	0	R/W
PA_108	8748	222C	加速时间 5	100	R/W
PA_109	8749	222D	减速时间 5	100	R/W
PA_110	8750	222E	位置 5 延时	100	R/W
PA_111	8752	2230	位置 6 模式	0	R/W
PA_112	8753	2231	位置 6 低	0	R/W
PA_113	8754	2232	位置 6 高	0	R/W
PA_114	8755	2233	运行速度 6	0	R/W
PA_115	8756	2234	加速时间 6	100	R/W
PA_116	8757	2235	减速时间 6	100	R/W
PA_117	8758	2236	位置 6 延时	100	R/W
PA_118	8760	2238	位置 7 模式	0	R/W
PA_119	8761	2239	位置 7 低	0	R/W
PA_120	8762	223A	位置 7 高	0	R/W
PA_121	8763	223B	运行速度 7	0	R/W
PA_122	8764	223C	加速时间 7	100	R/W
PA_123	8765	223D	减速时间 7	100	R/W
PA_124	8766	223E	位置 7 延时	100	R/W
PA_125	214	D6	当前故障		R
PA_126	215	D7	历史故障 1		R
PA_127	216	D8	历史故障 2		R
PA_128	217	D9	历史故障 3		R
PA_129	218	DA	历史故障 4		R
PA_130	219	DB	历史故障 5		R
PA_131	220	DC	历史故障 6		R

五、通讯说明

本驱动器支持标准的 Modbus RTU 协议，数据位为 8 位，停止位为 1 位，校验为无校验，波特率和站号可通过拨码开关设置，具体如下表所示：

5.1 波特率设置

波特率	9600	19200	38400	57600	76800	115200
SW6	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
SW7	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
SW8	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF

5.2 站号设置

站号	SW5	SW4	SW3	SW2	SW1
1	ON	ON	ON	ON	OFF
2	ON	ON	ON	OFF	ON
3	ON	ON	ON	OFF	OFF
4	ON	ON	OFF	ON	ON
5	ON	ON	OFF	ON	OFF
6	ON	ON	OFF	OFF	ON
7	ON	ON	OFF	OFF	OFF
8	ON	OFF	ON	ON	ON
9	ON	OFF	ON	ON	OFF
10	ON	OFF	ON	OFF	ON
11	ON	OFF	ON	OFF	OFF
12	ON	OFF	OFF	ON	ON
13	ON	OFF	OFF	ON	OFF
14	ON	OFF	OFF	OFF	ON
15	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
16	OFF	ON	ON	ON	ON
17	OFF	ON	ON	ON	OFF
18	OFF	ON	ON	OFF	ON
19	OFF	ON	ON	OFF	OFF
20	OFF	ON	OFF	ON	ON
21	OFF	ON	OFF	ON	OFF
22	OFF	ON	OFF	OFF	ON
23	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
24	OFF	OFF	ON	ON	ON
25	OFF	OFF	ON	ON	OFF
26	OFF	OFF	ON	OFF	ON
27	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
28	OFF	OFF	OFF	ON	ON
29	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
30	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
31	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

5.3 读取参数命令 (0x03)

主站(PLC 等)发送的命令:

字节顺序	命令举例	功能符号	功能
1st Byte	0x01	Slave Addr	从站地址, 此处为 1
2nd Byte	0x03	CMD	功能码, 此处为 0x03, 说明是读参数命令
3rd Byte	0x00	Start AddrH	所读参数的起始地址的高 8 位
4th Byte	0x62	Start AddrL	所读参数的起始地址的低 8 位
5th Byte	0x00	Num_ High(Byte)	所读参数个数的高 8 位。注意: 此处个数是指多少个寄存器 (word), 而不是多少个字节。
6th Byte	0x01	Num_ Low(Byte)	所读参数个数的低 8 位。
7th Byte	0x25	CRC_H	CRC 校验的高位。CRC 校验是指第 1~前一字节(此为第 6 字节)的 CRC 校验和
8th Byte	0xD4	CRC_L	CRC 校验的低位。

[上面的例子:主站向从站地址为 1, 起始地址为 98(0x0062)的地方读 1 个参数, 即读 2 个字节]

从站(驱动器)应答:

字节顺序	命令举例	功能符号	功能
1st Byte	0x01	Slave Addr	从站地址, 此处为 1
2nd Byte	0x03	CMD	功能码, 0x03, 和主站命令对应
3rd Byte	0x02	Data Lenth	应答的数据长度, 单位: 字节
4th Byte	0x00	Data0	数据 0 (第 1 寄存器的高位)
5th Byte	0x00	Data0	数据 0 (第 1 寄存器的低位)
6th Byte	0xb8	CRC_H	CRC 校验的高位。CRC 校验是指第 1~前一字节 (此为第 9 字节)的 CRC 校验和
7th Byte	0x44	CRC_L	CRC 校验的低位。

[应答的数据 data0:0x0000;]

5.4 写单个寄存器命令 (0x06)

主站(PLC 等)发送的命令:

字节顺序	命令举例	功能符号	功能
1st Byte	0x01	Slave Addr	从站地址, 此处为 1
2nd Byte	0x06	CMD	功能码, 此处为 0x06, 说明是写一个参数命令
3rd Byte	0x00	Start AddrH	所写参数的起始地址的高 8 位
4th Byte	0x70	Start AddrL	所写参数的起始地址的低 8 位
5th Byte	0x00	DATA(0)	所写数据的高 8 位。
6th Byte	0x14	DATA(1)	所写数据的低 8 位。
7th Byte	0x88	CRC_H	CRC 校验的高位。CRC 校验是指第 1~前一字节(此为第 6 字节)的 CRC 校验和
8th Byte	0x1E	CRC_L	CRC 校验的低位。

[上面的例子:主站向从站地址为 1, 起始地址为 112(0x0070)的地方写 1 个参数, 数值为 20(0x0014)]

从站(驱动器)应答:

字节顺序	命令举例	功能符号	功能
1st Byte	0x01	Slave Addr	从站地址, 此处为 1
2nd Byte	0x06	CMD	功能码, 0x06., 和主站命令对应
3rd Byte	0x00	Start AddrH	被写参数的起始地址的高 8 位
4th Byte	0x70	Start AddrL	被写参数的起始地址的低 8 位
5th Byte	0x00	DATA(0)	被写数据的高 8 位。
6th Byte	0x14	DATA(1)	被写数据的低 8 位。
7th Byte	0x88	CRC_H	CRC 校验的高位。CRC 校验是指第 1~前一字节(此为第 6 字节)的 CRC 校验和
8th Byte	0x1E	CRC_L	CRC 校验的低位。

[应答和主站发送到命令一样]

5.5 写多个寄存器命令 (0x10)

主站(PLC 等)发送的命令:

字节顺序	命令举例	功能符号	功能
1st Byte	0x01	Slave Addr	从站地址, 此处为 1
2nd Byte	0x10	CMD	功能码, 此处为 0x10, 说明是写多个参数命令
3rd Byte	0x22	Start AddrH	所写参数的起始地址的高 8 位
4th Byte	0x39	Start AddrL	所写参数的起始地址的低 8 位
5th Byte	0x00	NUM_H	所写参数(寄存器)个数的高 8 位
6th Byte	0x02	NUM_L	所写参数(寄存器)个数的低 8 位
7th Byte	0x04	Data Length	所写参数的字节数为寄存器个数的 2 倍
8th Byte	0x38	DATA(0)	所写第 1 个数据的高 8 位。
9th Byte	0x80	DATA(0)	所写第 1 个数据的低 8 位。
10th Byte	0x00	DATA(1)	所写第 2 个数据的高 8 位。
11th Byte	0x01	DATA(1)	所写第 2 个数据的低 8 位。
16th Byte	0x7D	CRC_H	CRC 校验的高位。CRC 校验是指第 1~前一字节(此为第 6 字节)的 CRC 校验和
17th Byte	0x38	CRC_L	CRC 校验的低位。

[上面的例子:主站向从站地址为 1, 起始地址为 300(0x012C)的地方写 4 个参数, 分别为: 1000(0x03E8)、2000(0x07D0)、3000(0x0BB8)、4000(0x0FA0)]

从站(驱动器)应答:

字节顺序	命令举例	功能符号	功能
1st Byte	0x01	Slave Addr	从站地址, 此处为 1
2nd Byte	0x10	CMD	功能码, 0x10., 和主站命令对应
3rd Byte	0x22	Start AddrH	被写参数的起始地址的高 8 位
4th Byte	0x39	Start AddrL	被写参数的起始地址的低 8 位
5th Byte	0x00	NUM_H	被写参数个数(寄存器个数)的高 8 位。
6th Byte	0x02	NUM_L	被写参数个数(寄存器个数)的低 8 位。
7th Byte	0x9B	CRC_H	CRC 校验的高位。CRC 校验是指第 1~前一字节(此为第 6 字节)的 CRC 校验和
8th Byte	0xBD	CRC_L	CRC 校验的低位。

5.6 响应异常及错误码

无论读或写命令，如果从站响应异常，则其应答帧有所改变。如下

字节顺序	命令举例	功能符号	功能
1st Byte	0x01	Slave Addr	从站地址，此处为 1
2nd Byte	0x06	CMD 0x80	功能码最高位置 1
3rd Byte	0x04	Error Code	错误码。有如下种类：
			0x02:地址非法
			0x03:数据非法
0x04:拒绝执行			
4th Byte	0x10	CRC_H	CRC 校验的高位。CRC 校验是指第 1~前一字节(此为第 3 字节)的 CRC 校验和
5th Byte	0x00	CRC_L	CRC 校验的低位。

六、常用功能说明

6.1 运行控制字说明 (PA_050)

运行控制字 PA_050 (参数地址 0x2002), 可通过设置不同的命令值, 来触发相应的动作, 具体如下表:

命令值 (十六进制)	功能说明
0x1m	触发第 m 段内部位置运行
0x20	触发回零
0x21	当前位置设为零点
0x38	JOG+
0x58	JOG-
0x40	急停,
0x80	暂停, 可以恢复继续运行

6.2 运行状态字说明 (PA_049)

运行控制字 PA_049 (参数地址 0x2001), 可通过二进制位的状态来判断驱动当前运行状态, 具体如下表:

PA_049 的二进制位	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
驱动器当前状态	限位触发	速度到达	回零完成	定位完成	报警信号	准备好信号

6.3 内部位置模式说明

通过设置 PA_69/PA_76/PA_83/PA_90/PA_97/PA_104/PA_111/PA_118 内部位置模式, 可以实现如下表中的功能: 内部位置段延时跳转, 运行完成后跳转到对应路径以及绝对

二进制位	功能说明							
Bit7	0: OFF 时为绝对位置控制模式; 1: ON 时为相对位置模式控制							
	位置段 0	位置段 1	位置段 2	位置段 3	位置段 4	位置段 5	位置段 6	位置段 7
Bit8	0	1	0	1	0	1	0	1
Bit9	0	0	1	1	0	0	1	1
Bit10	0	0	0	0	1	1	1	1
Bit15	0: OFF 时不跳转; 1: ON 时等待延时后, 根据 bit8/bit9/bit10 的排列组合决定自动跳转的下一个内部位置段							

6.4 保存参数 (PA_009)

将 PA_009 设置为 1 后, 可以保存所有参数至存储芯片中, 防止断电丢失, 此参数置 1 后会自动变为 0, 无需手动设置。


注意: 不要频繁保存参数, 否则可能导致驱动故障。

6.5 原点回归功能说明

PA_60 的二进制位	Bit1	Bit0
对应功能说明	回零后是否移动到 PA_61/PA_62 指定的位置	回零方向设置


回零模式如下所示，可通过切换回零方向来选择回零模式。

回零模式 1: 参考负向原点开关的原点模式

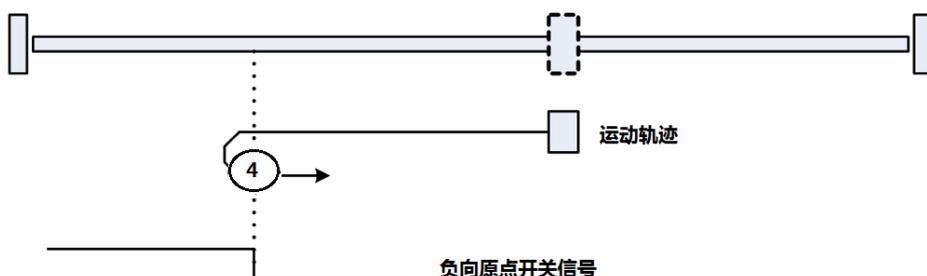

原点开关位于机械负方向。机械往原点开关方向运动，在检测到原点开关后减速停止，再反转退出原点开关，找原点开关信号下降沿位置记录为原点，电机立即停止。

回原模式 2: 参考正向原点开关的原点模式

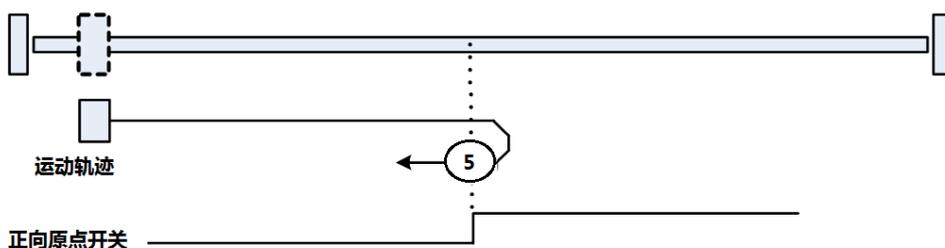

原点开关位于机械正方向。机械往原点开关方向运动，当检测到原点开关后减速停止，再反转退出原点开关，找原点开关信号下降沿位置记录为原点，电机立即停止。

七、故障处理

故障现象	解决措施
红灯常亮或红灯隔 3 秒闪一次	驱动器过流报警，检查电机线是否有问题，或将电机线拔下，只给驱动器供电，如故障现象不变，则驱动内部有故障需返厂维修。
红灯隔 3 秒闪 2 次	驱动过压报警，检查输入电压是否在供电范围内
电机抖动	1、转速太快导致电机失步，降低转速即可。 2、负载过重导致电机失步，减轻负载即可。 3、电机线缺相导致电机抖动，检查电机线是否有断线。
电机使能正常但无法触发运行	使用控制字触发急停，然后检查内部位置参数是否设置错误，然后再重新尝试触发位置运行。
回零动作异常	默认 DI 口原点开关对应的逻辑状态为 1，检查参数是否设置错误。